資料２

ボーリング柱状図　C

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1				盛土	茶灰～暗灰			上部植物根混入。0.25m付近まで砂分混入するシルト。0.25m以深少量のシルト分含有する細砂。0.60m以深砂分及びφ50mm以下の礫混入するシルト。1.90～2.15m間暗茶灰色呈すシルトで旧耕作土の可能性あり。
2	242.76	2.15	2.15					
3	241.56	1.20	3.35	礫混じり細砂	茶灰			粒子不均一な細砂主体。φ30mm以下の礫混入し、所々砂礫状呈す。部分的にシルト分含有し、2.80～3.00m間シルト挟む。含水少ない～中位。
4	240.96	0.60	3.95	礫混じりシルト	茶灰			粘性中位のシルト主体。φ20mm以下の礫及び炭化物若干混入。下部につれ砂分多く混入。含水やや少ない。
5				礫混じり中砂	暗茶灰～暗灰～暗茶			粒子不均一な中砂主体。φ40mm以下の混入。シルト分含有。部分的に細砂状、砂礫状を呈す所がある。5.40～5.60m間礫混じりシルト挟む。含水やや少ない～やや多い。
6	238.56	2.40	6.35					
7				細砂	暗茶灰			6.35～6.60m間粘性やや強い礫混じりシルト挟む。粒子ほぼ均一～不均一な細砂主体。部分的にφ20mm位の礫混入。7.80～8.10m間シルト質細砂挟む。含水中位。
8	236.81	1.75	8.10					
9				シルト	暗灰			粘性中位のシルト主体。腐植物混入。8.75～9.00m間細砂挟む。9.90m以深φ10mm以下の礫少量混入。含水やや少ない。
10								
11	233.81	3.00	11.10					
12	232.61	1.20	12.30	シルト質細砂	暗灰			粒子ほぼ均一～不均一な細砂主体。全体的にシルト分含有し、所々10cm位の層厚でシルト挟む。部分的にφ10mm以下の礫及び腐植物混入。11.80～12.10m間φ10mm以下の礫混入するシルト質粘土挟む。含水中位。
13	231.66	0.95	13.25	シルト	暗灰			粘性中位～やや強いシルト主体。砂分及び腐植物若干混入。含水やや少ない。
14	230.96	0.70	13.95	シルト質細砂	暗灰			粒子ほぼ均一な細砂主体。シルト分若干含有。13.60～13.80m付近シルト挟む。含水やや少ない。
15	230.01	0.95	14.90	礫混じり中砂	暗灰			14.20m付近まで礫混じり細砂主体。以深粒子不均一な中砂主体。φ20mm以下の礫混入。所々シルト挟む。含水中位。
	229.56	0.45	15.35	細砂	暗灰			粒子不均一な細砂主体。含水やや少ない。
16								
17				砂礫	暗灰			φ2～30mm位の礫主体。充填物は細砂～粗砂。所々充填物優勢。18.10～18.25m間シルト挟む。部分的にφ70mm位の礫混入。含水中位。
18								
19	225.91	3.65	19.00	シルト質粘土	暗灰			粘性やや強い粘土主体。含水やや少ない。
	225.26	0.65	19.65					
20	224.46	0.80	20.45	細砂	暗灰			粒子不均一な細砂主体。20.10m付近までシルト分若干含有。20.30m以深礫混じり細砂状。含水やや少ない。

孔内水位(m)／測定月日：9/21 3.21

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	3	4	3	10/30	10
1.45					
2.15	4	5	6	15/30	15
2.45					
3.15	2	1	1	4/30	4
		6	14		
3.45					
4.15	4	4	5	13/30	13
4.45					
5.15	2	3	2	7/33	6.4
		14	9		
5.48					
6.15	5	3	1	9/31	8.7
		13	8		
6.46					
7.15	3	1	2	6/30	6
7.45					
8.15	1	2	2	5/34	4.4
	9	13	12		
8.49					
9.15	1	2	1	4/32	3.8
		15	7		
9.47					
10.15	2	1	2	5/34	4.4
	14	8	12		
10.49					
11.15	2	2	3	7/30	7
11.45					
12.15	2	2	2	6/34	5.3
		12	12		
12.49					
13.15	2	4	4	10/30	10
13.45					
14.15	6	10	10	26/30	26
14.45					
15.15	9	14	22	45/30	46
15.45					
16.15	22	21	17	60/29	62.1
			9		
16.44					
17.15	16	19	17	52/30	52
17.45					
18.15	6	14	16	36/30	36
18.45					
19.15	3	3	3	9/30	9
19.45					
20.15	14	20	23	57/30	57
20.45					

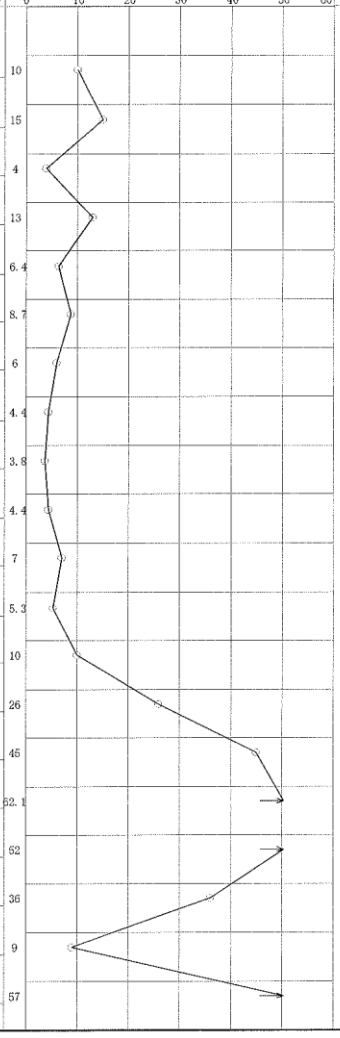

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
5.15	P4	⊖	粒度	
5.45				
6.15	P5	⊖	粒度	
6.35				
14.15	P6	⊖	粒度	9-21
14.45				
				9-22